


Ergänzung Maßnahmenpaket 1 - Detail Flachdach



- 1** Mindestlüftungsquerschnitt für Dachneigungen $<5^\circ$ sind nach DIN4108-3 bis 10m Sparrenlänge $\geq 5\text{cm}$ eingehalten
- 2** Oberseite Ringanker mit 10cm PUR gedämmt, Detail Ringanker gilt dann nach DIN 4108 Beiblatt 2 als Wärmebrückenfrei.
Zusätzlich ist der Ringanker zu allen Seiten gegen die Außenluft gedämmt, sodass der Beton „warm“ ist. Da die Holzbalken energetisch nicht schlecht sind, verbleibt keine Wärmebrücke.
In Bereich des Ringankers wird die Dampfbremse verklebt (Premur), um einen luftdichten Anschluss zu gewährleisten.
- 3** Wärmedämmung 36cm WLG035 ist geplant.
- 4** Schmalere Spalt bis zur PUR Platte mit PUR Schaum ausschäumen

Stand (vor Sanierung)

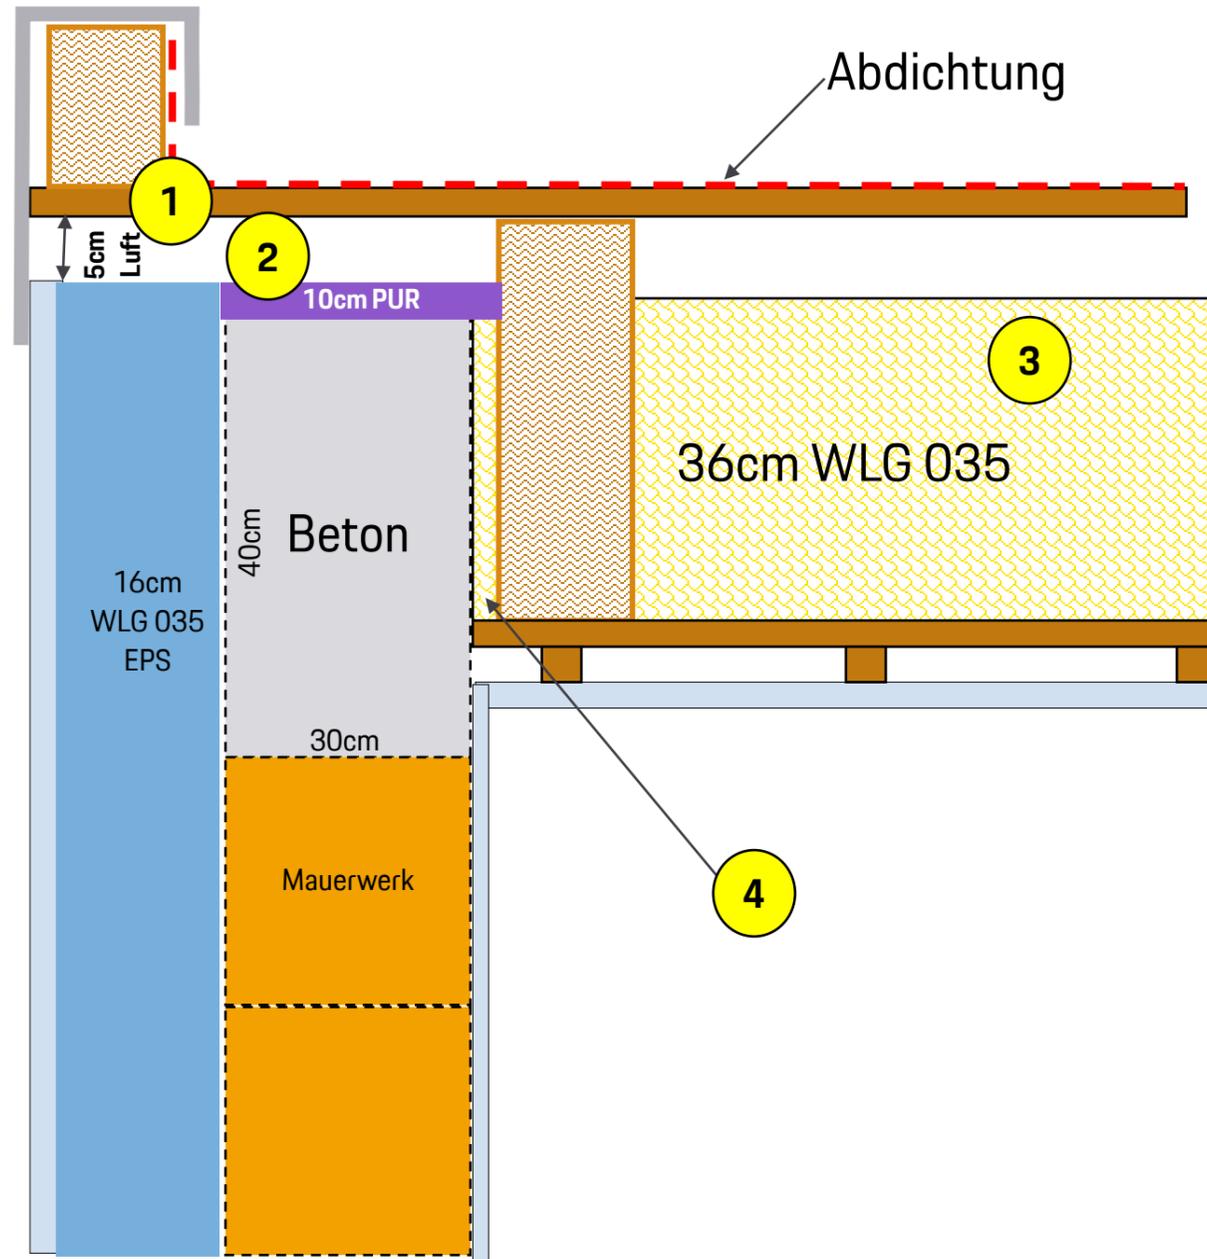